


(RECOMMANDÉ POUR UNITÉS MULTIPLES ET QUAND LA QUALITÉ D'EAU EST PAUVRE)

APPROVISIONNEMENT D'EAU CHAUDE À CIRCUIT FERMÉ TYPIQUE – PAR D'AUTRES

Boiler hot water module\_FR.eps

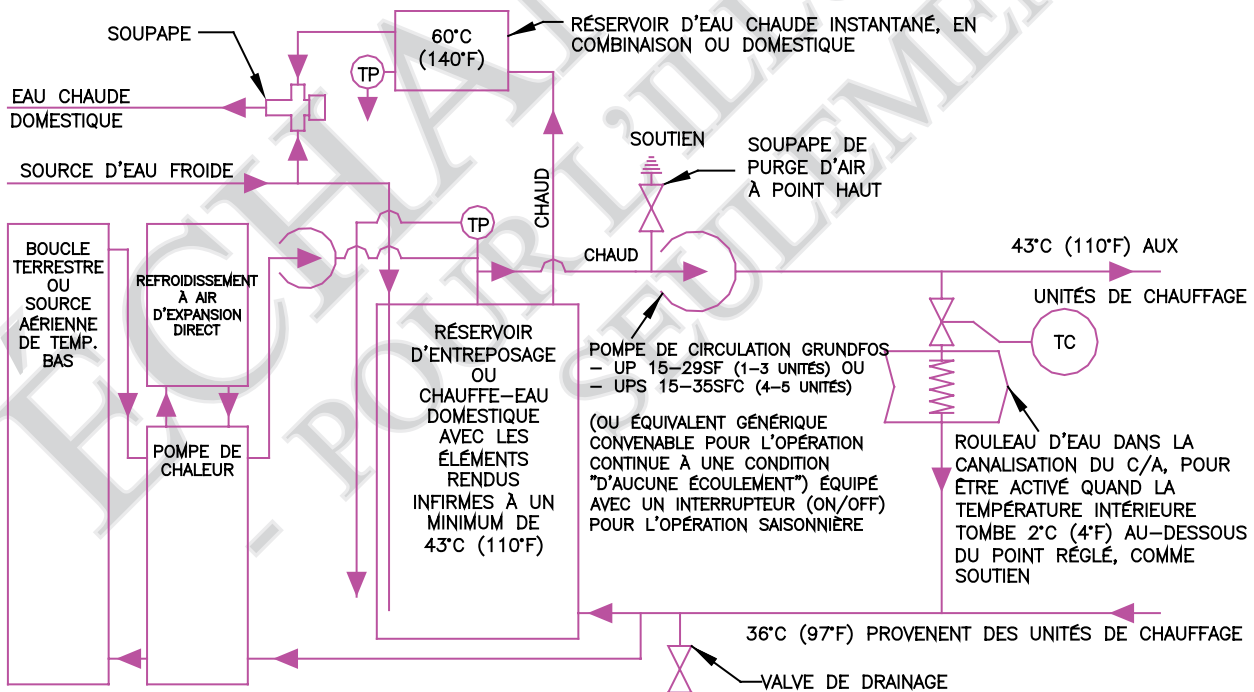

(QUALITÉ D'EAU ACCEPTABLE EST EXIGÉE)

APPROVISIONNEMENT D'EAU CHAUDE À BOUCLE OUVERTE POUR POMPE DE CHALEUR TYPIQUE – PAR D'AUTRES –

Heat pump hot water module\_FR.eps

SCHÉMAS - INSTALLATION TYPIQUE DE CHAUDIÈRE / POMPE À CHALEUR